


Приход с РУ -04 ТП № 684 МУП ИвГЭС

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Гимназия №23»
Л.С. Князева М.С.
2008г.

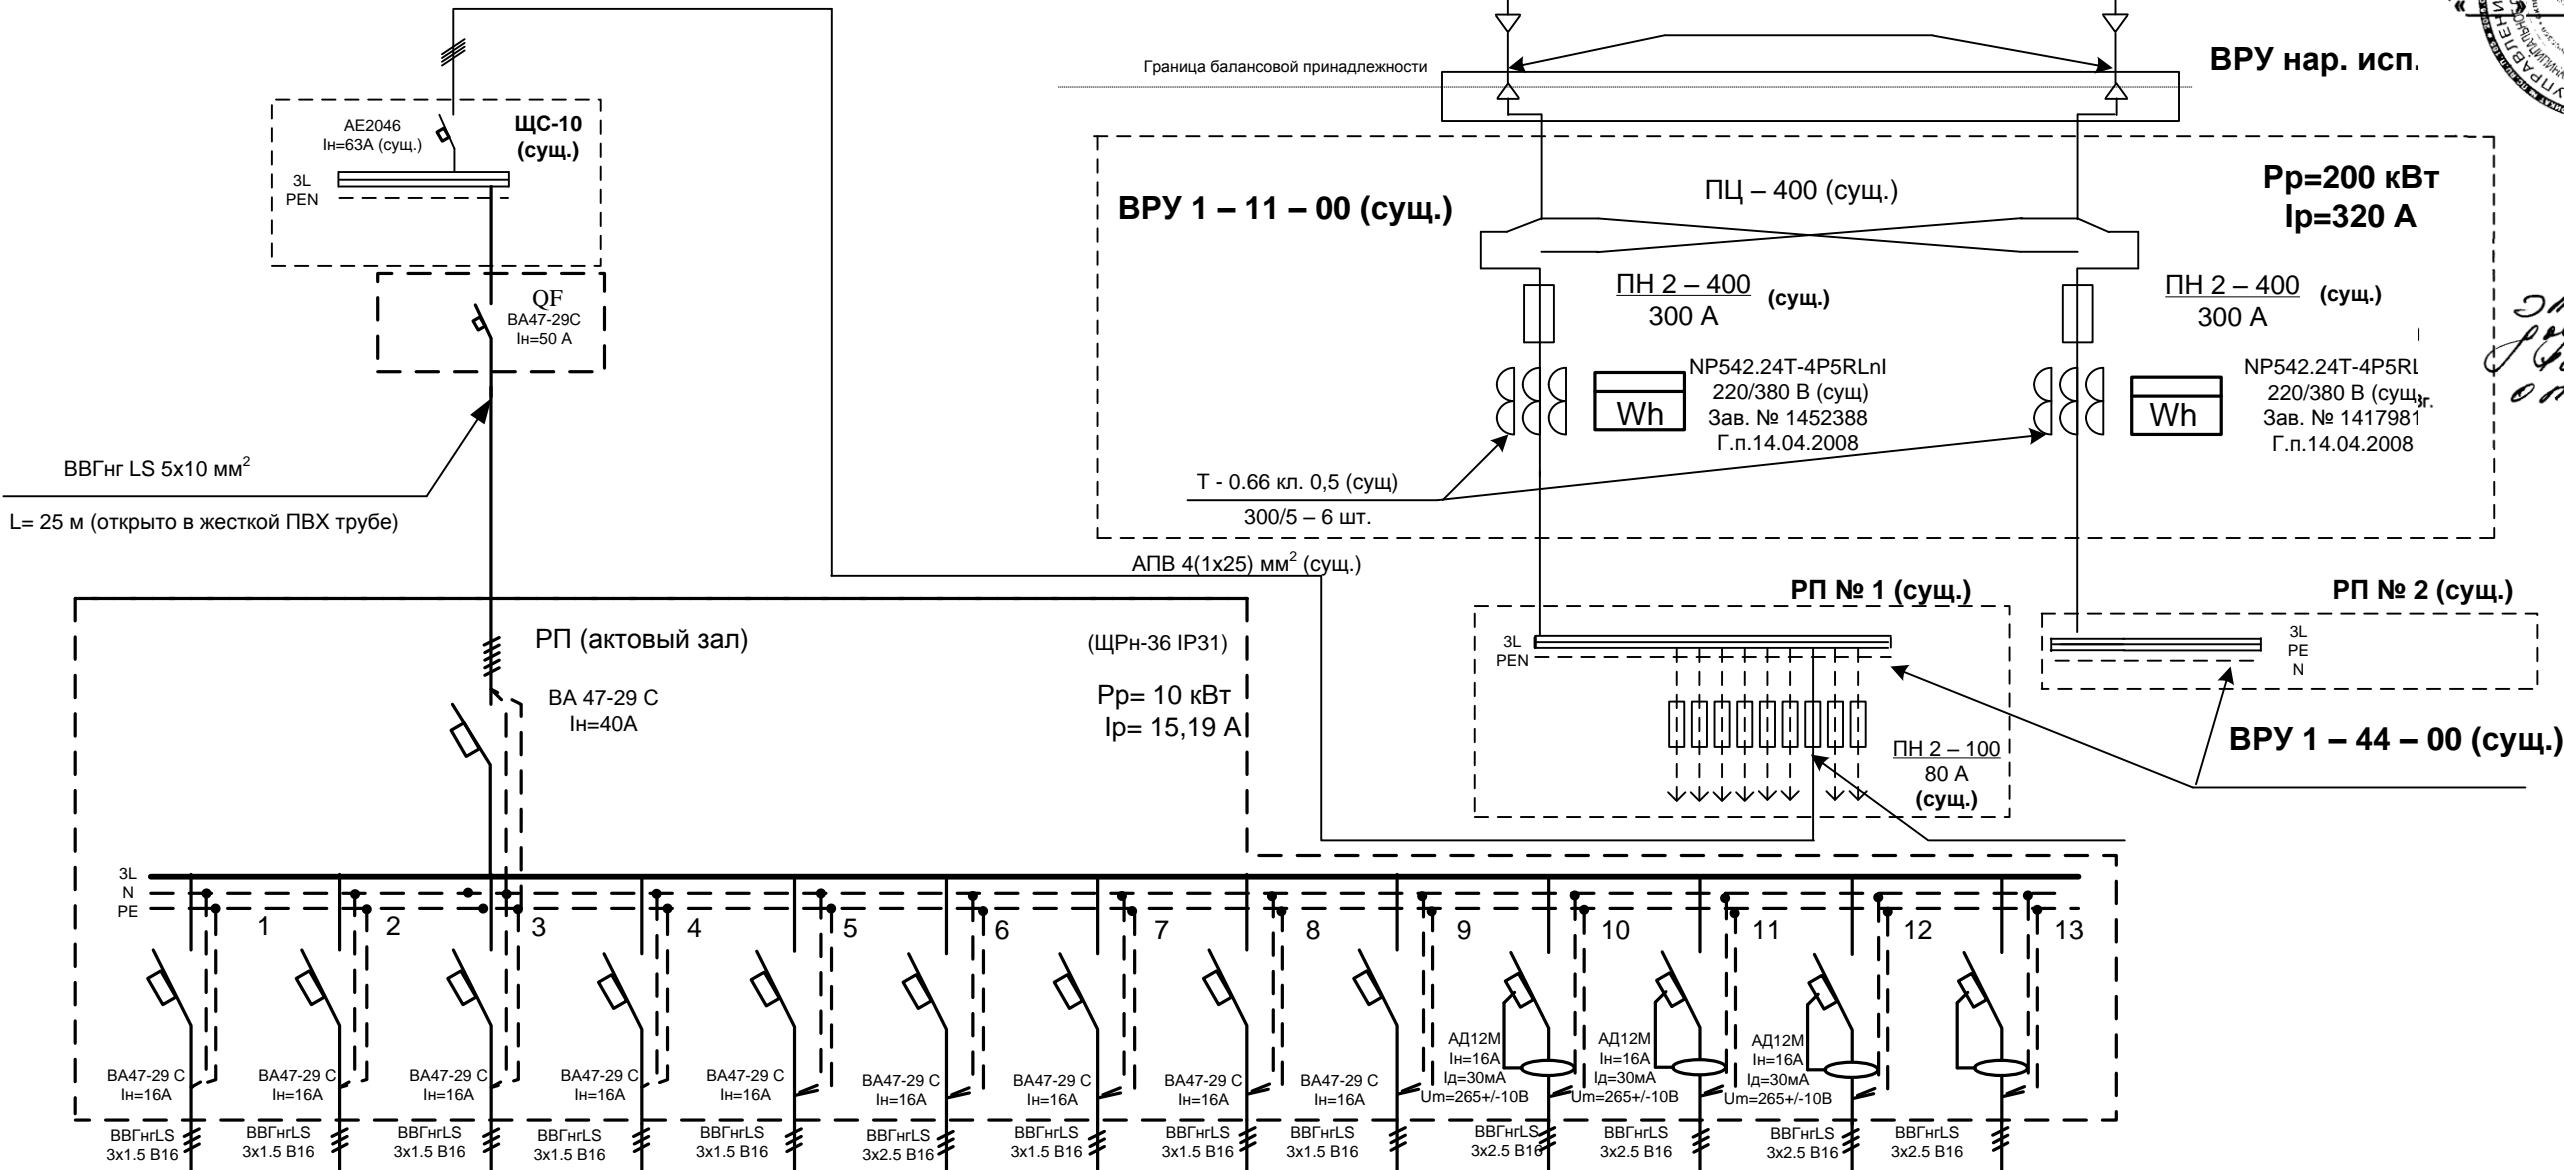

Обознач.	Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11	Гр.12	Гр.13
Рр, кВт	1,1	2,4	1,8	1,1	2,4	1,2	1,0	2,0	0,08	2,5	2,4	2,4	2,2
Ip, А	5,0	10,9	8,1	5,0	10,9	5,5	4,5	9,0	0,4	11,75	10,9	10,9	10,34
Наименов.	Бра, подсветка колонн	Точечные периметр	Прожектора задник	Точечные Кольца	Освещение сцена	Освещение зал квадраты	Рольставни	Прожектора сцены	Аварийное освещение	Розетки: зал	Кондиционер 1	Кондиционер 2	Розетки: сцена

Руков.	Воронин			Привязан 008/12 -ЭС1	ООО «Верхняя Волга» Св-во СРО №09-П от 13.09.2010г.
ГИП	Шленкин				
Исполн.	Гагаев			МБОУО «Гимназия №23» по ул. Шошина, д.15-Б	Листов
Инв.№					2

Схема соответствует фактической:
Ответственный за электрохозяйство _____ /Шарова Л.В./

«_____» 2008г.
Схема составлена _____
2.12.08
Шленкин Р.А.